





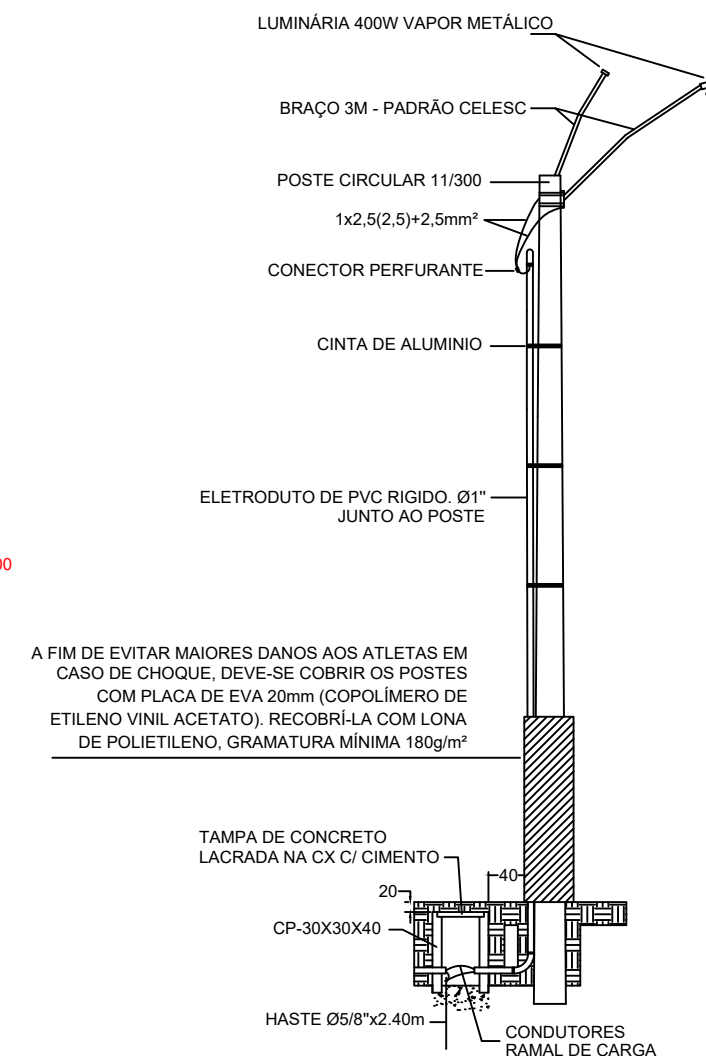
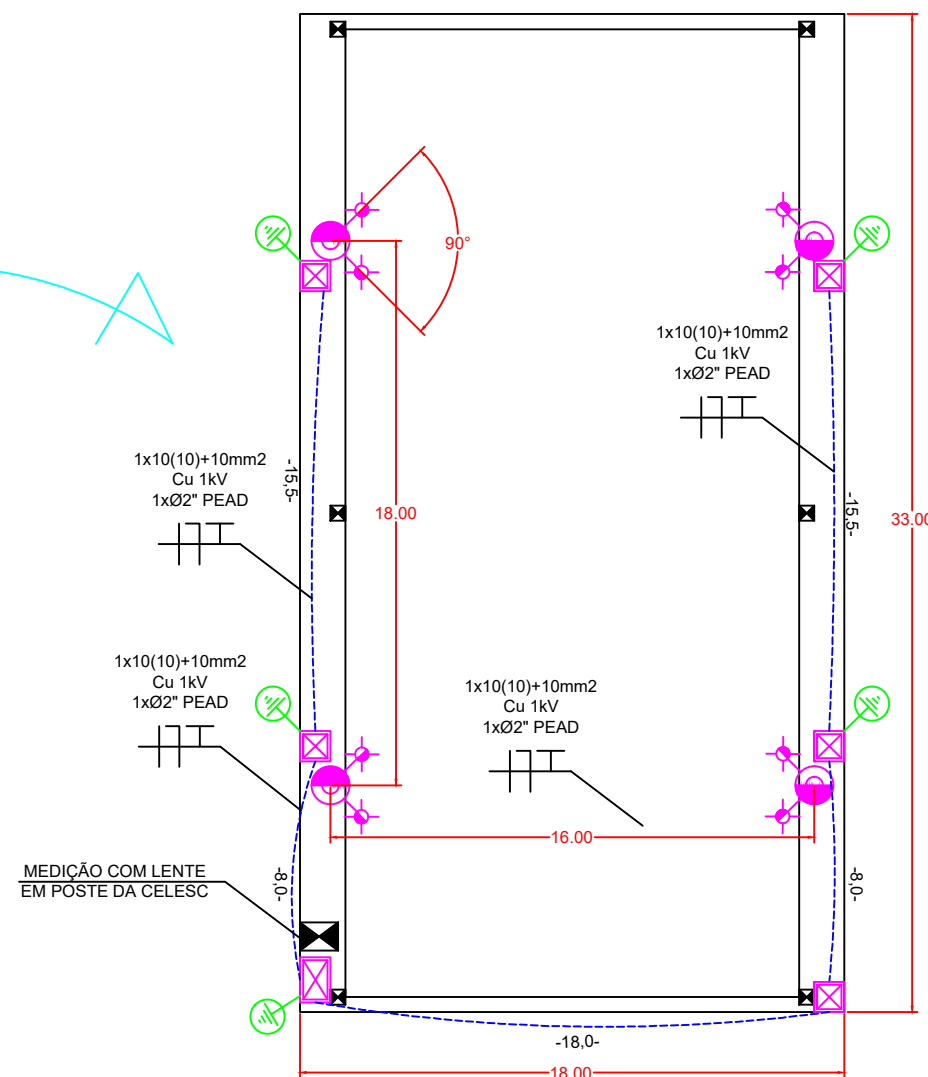
	POSTE DT NA REDE DA CELESC
	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11/300daN
	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE FERRO 45X65cm
	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE CONCRETO 30X30cm
	ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 2" ENVELOPADO
	HASTE DE ATERRAMENTO - TIPO COPPERWELD 2,4M X 5/8"
	LUMINÁRIA 400W INSTALADA EM BRAÇO DE 3M PADRÃO CELESC



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**OBRAS**

PROJETO
---------

Elétrico

## REFERÊNCIA

Alimentador ISS07 - FU : 13460 - Tensão 25kV

LOCALIZAÇÃO

Rua Valdecir Bastos - Murta - Itajaí - SC

## ESCALA

S/ESC

ELABORAÇÃO

Departamento de Engenharia Elétrica

## FORMATO

A3

DESENHO
---------

DATA:

14/05/2020

FOLHA

 $\frac{1}{2}$