




PLANTA BAIXA - TÉRREO
ESCALA 1:75

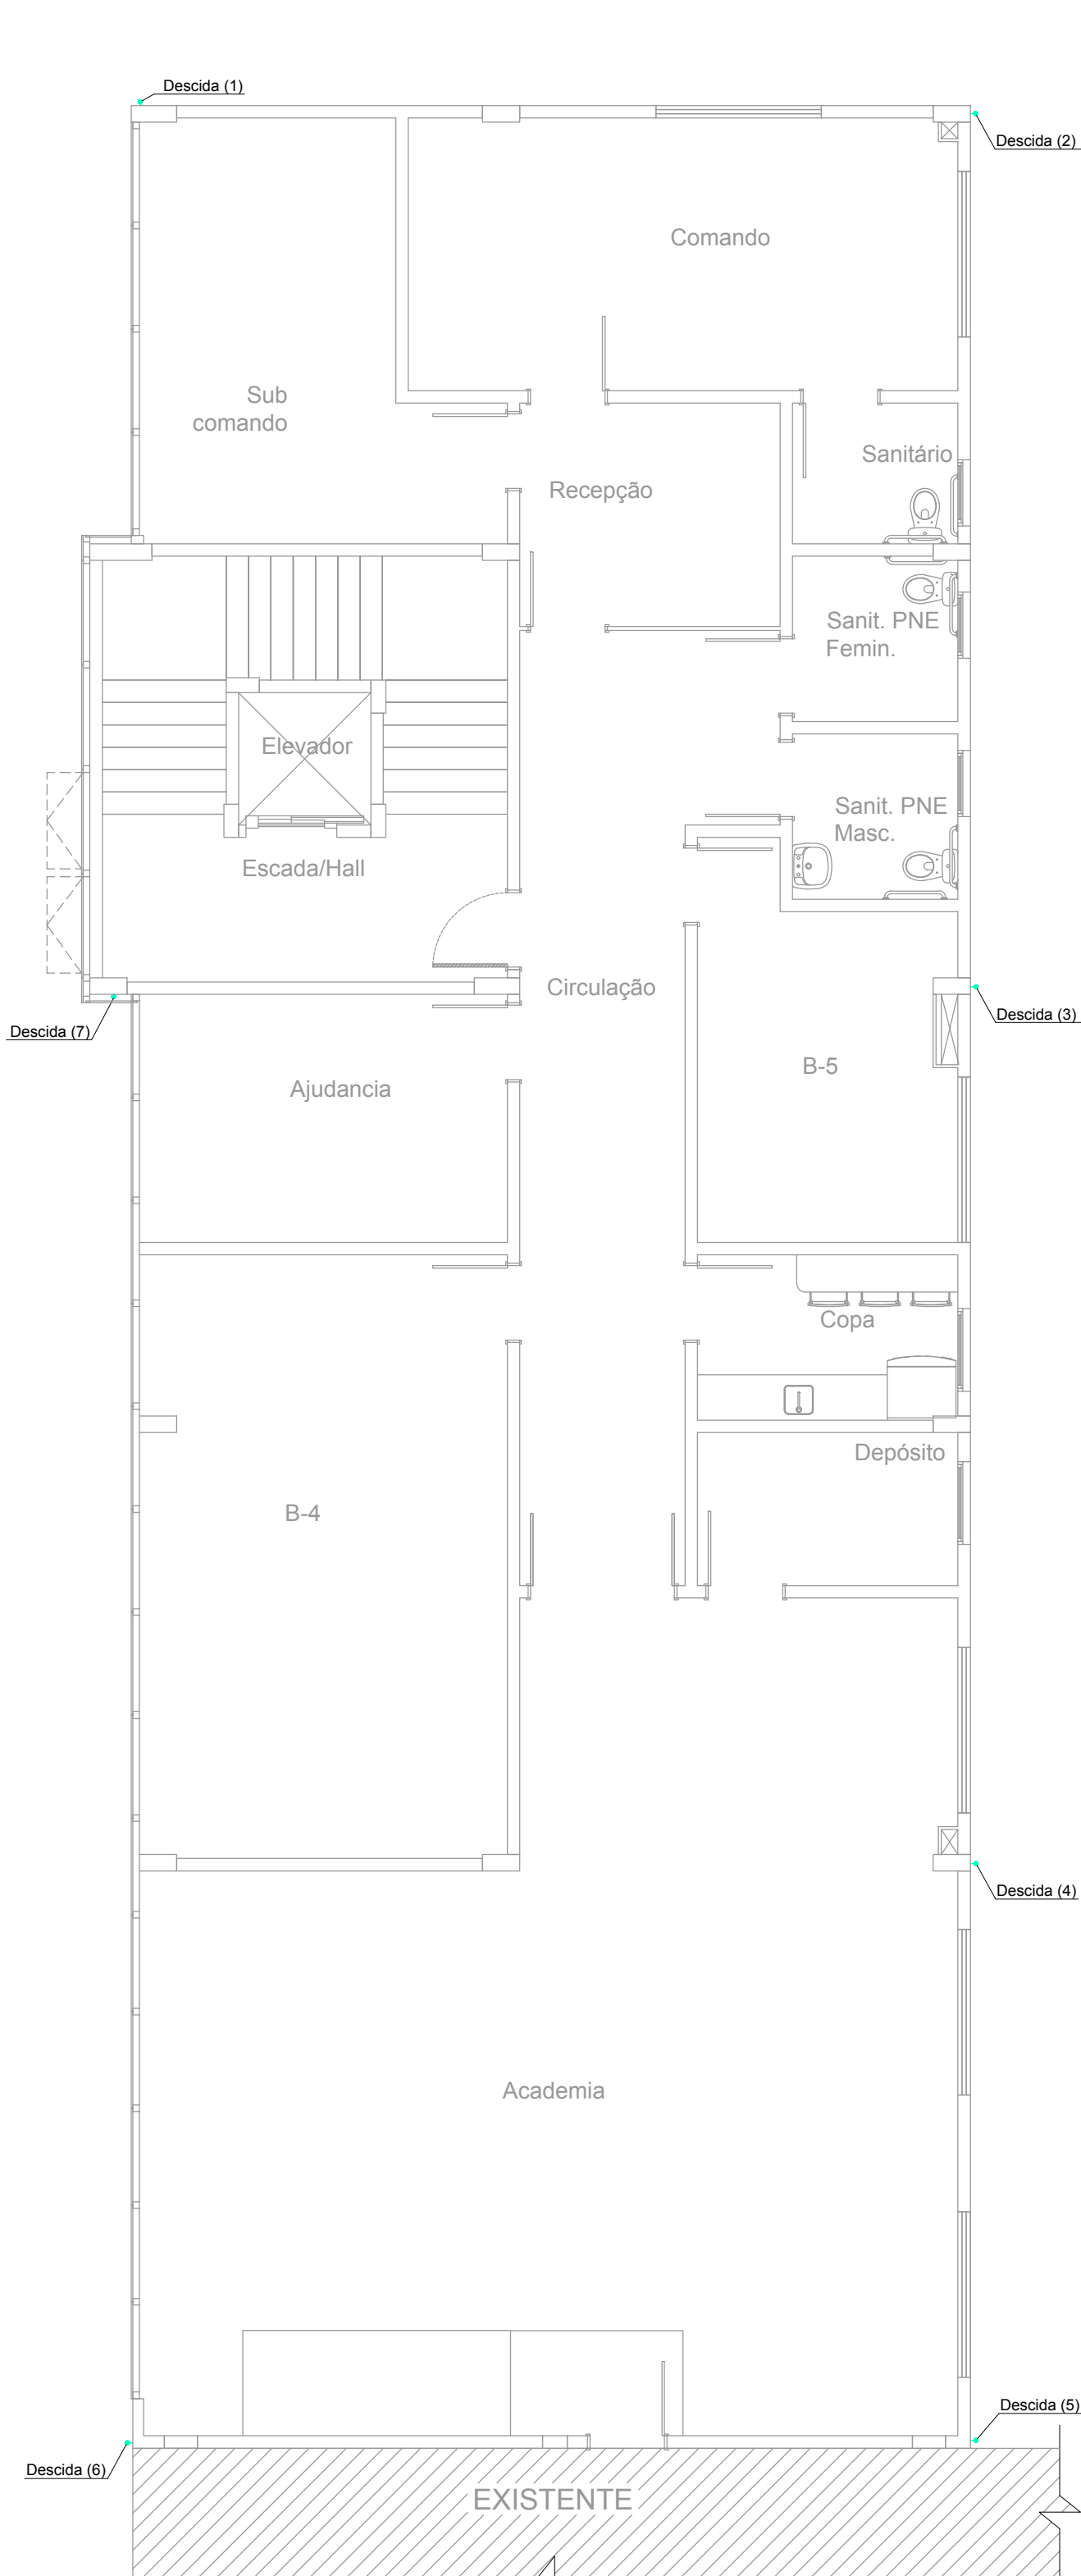

PLANTA BAIXA - 1º PAVTO.
ESCALA 1:75

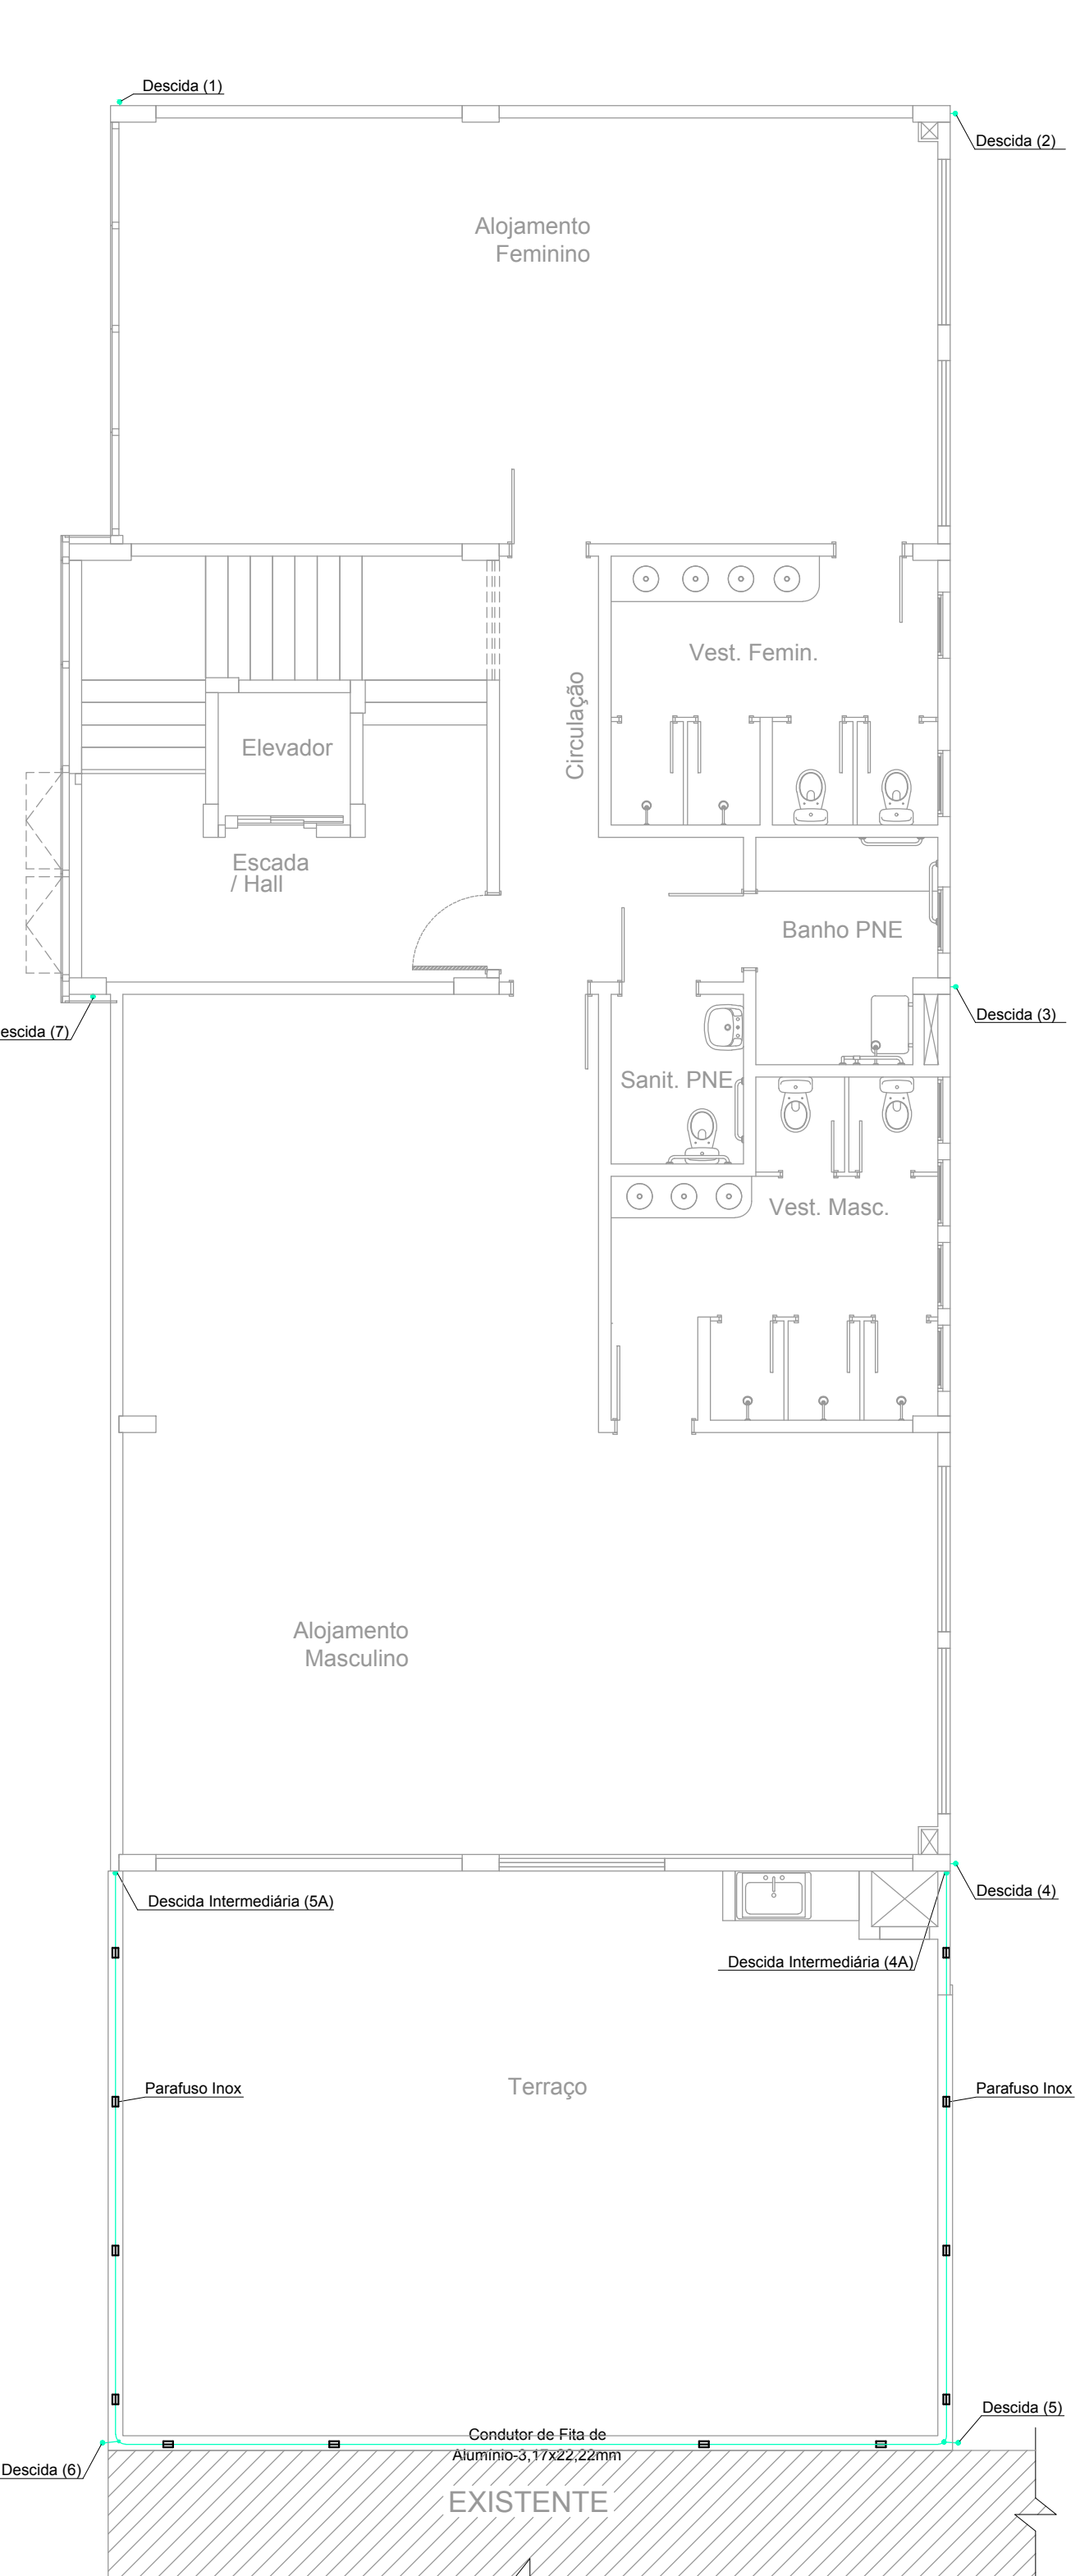

PLANTA BAIXA - 2º PAVTO.
ESCALA 1:75

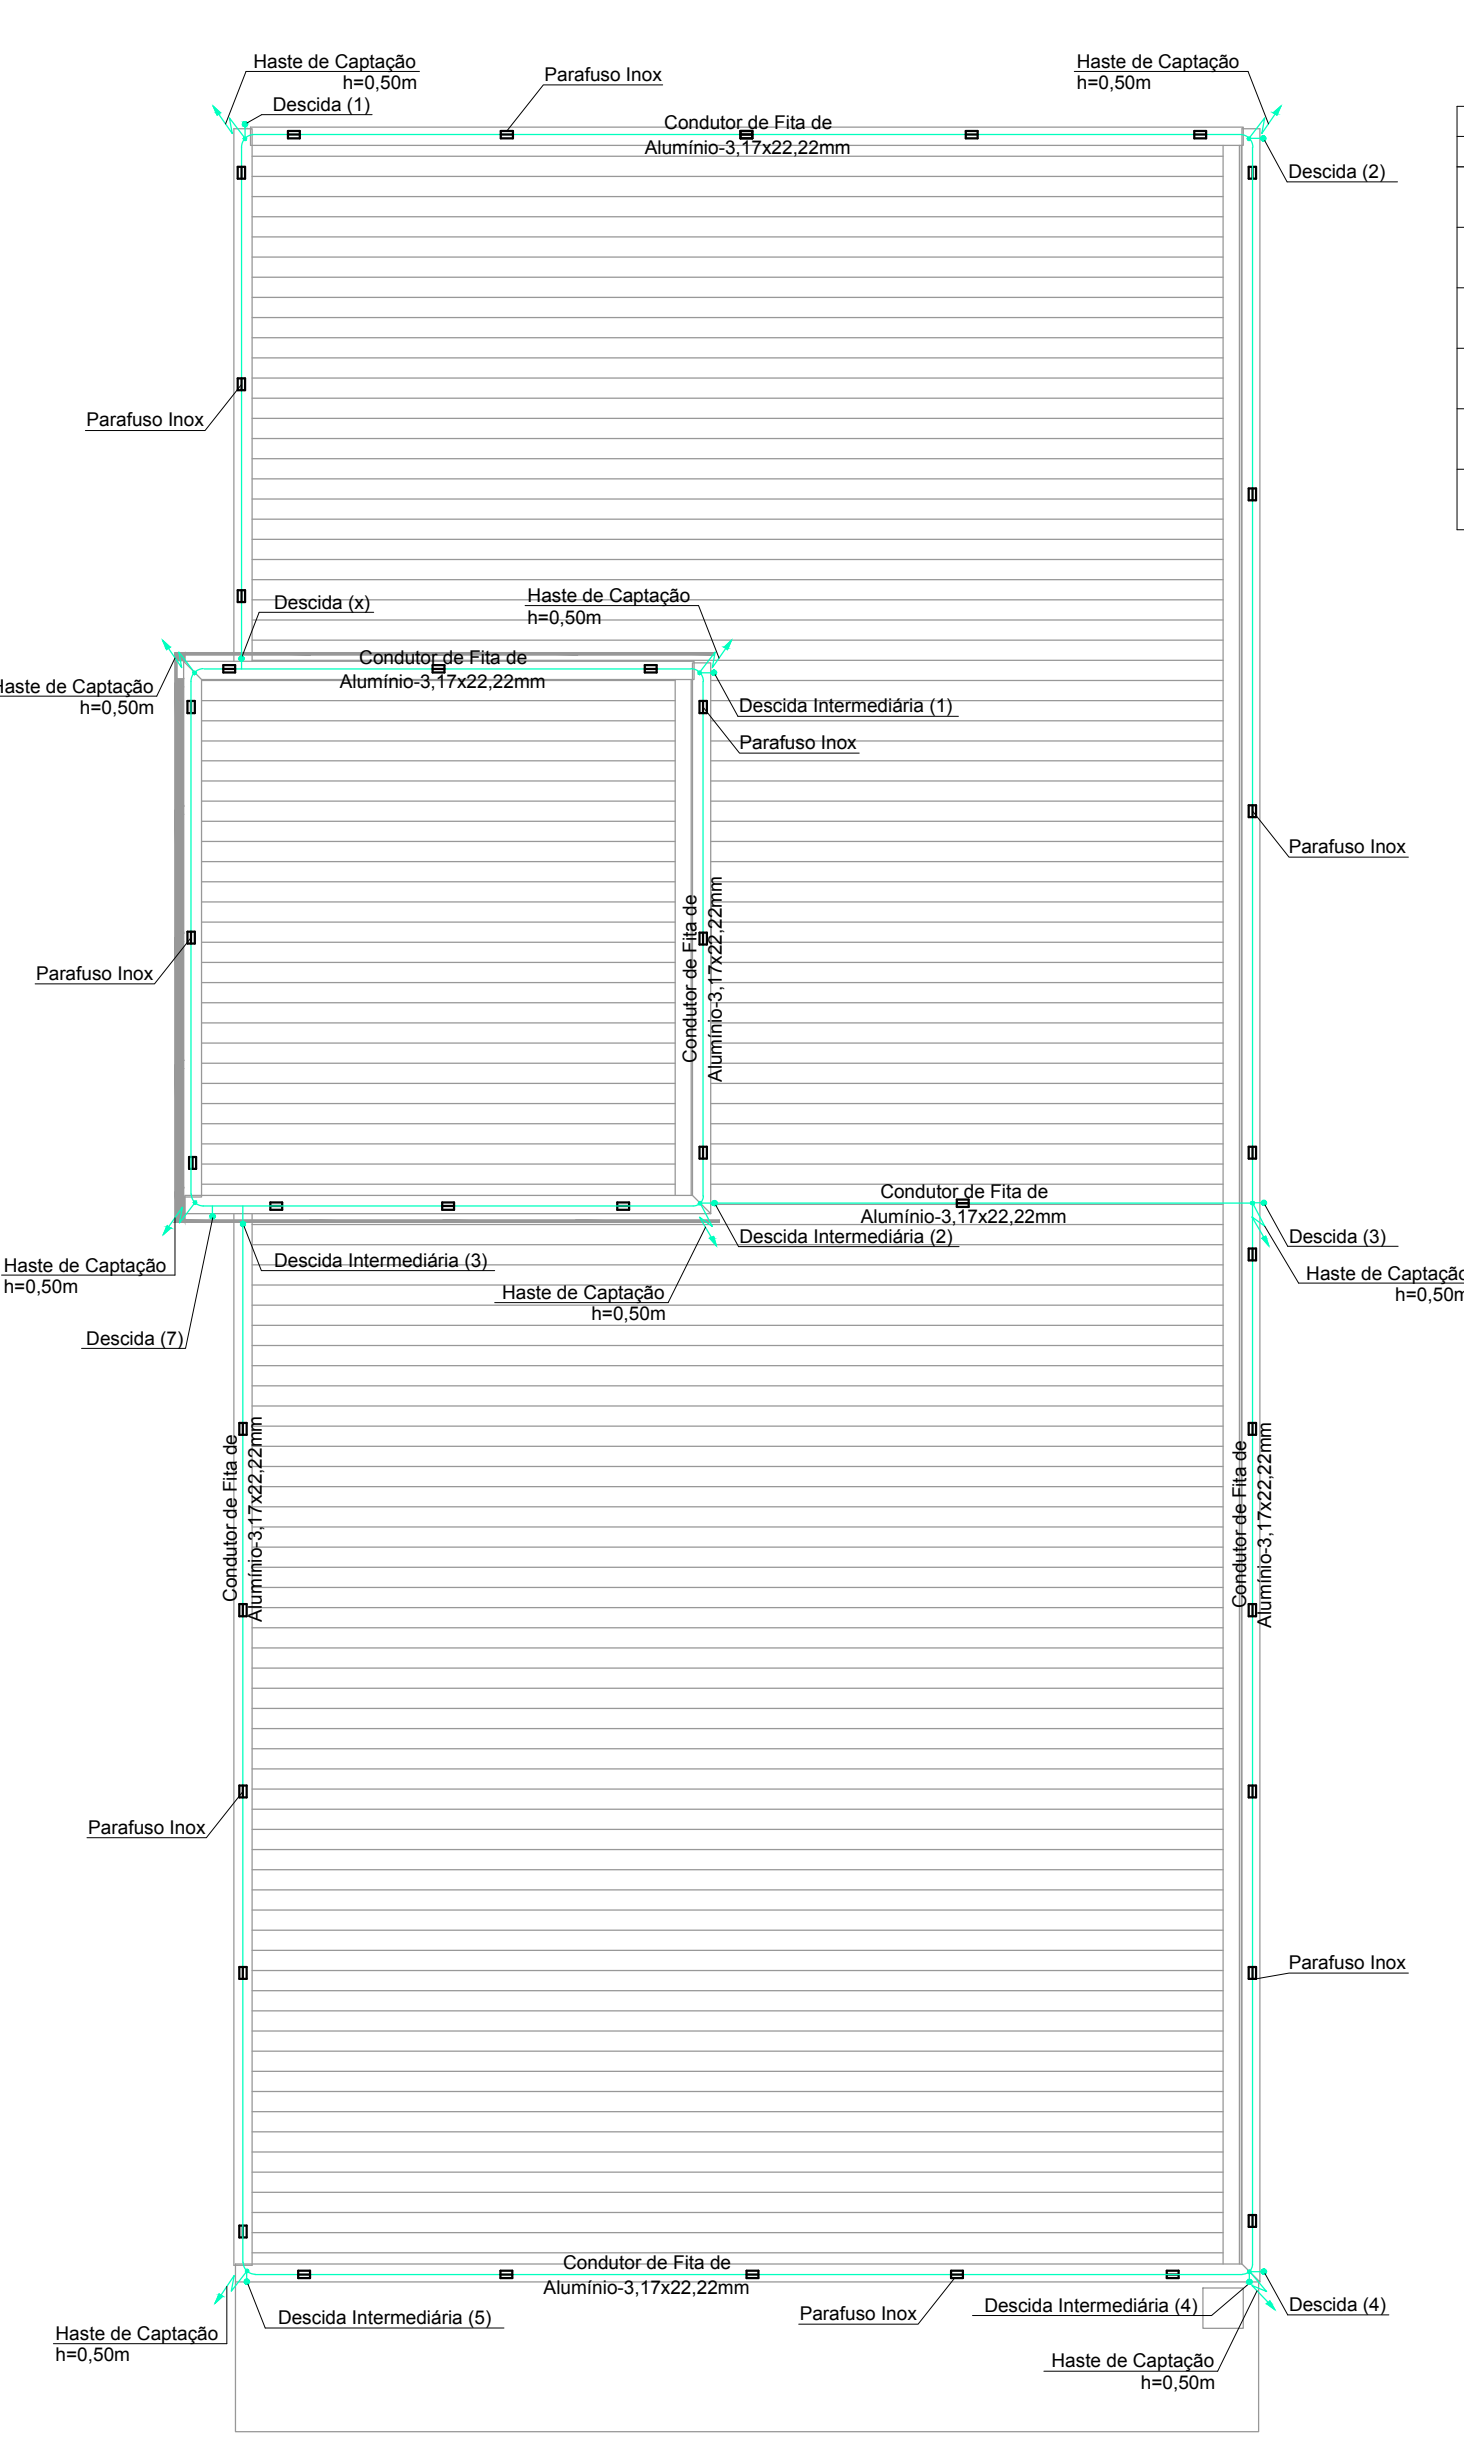

PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1:75

LEGENDA	
SÍMBOLOS	DESCRIÇÃO
	Condutor de aterramento - cobre nú #50mm2
	Condutor de fita de alumínio chato - 3,17x22,22mm
	Condutor de fita de alumínio chato - 3,17x22,22mm (desvio pelo teto)
	Caixa de inspeção padrão com haste copopenveid cobreada em alta camada (254 microns) - Ø5/8" x 2,40m
	Condutor de fita de alumínio chato - 3,17x22,22mm (desvio pelo teto)
	Haste de captação

AMFRI

Data: Junho/2017

Escala: Indicada

Arquivo: -

Desenho: A. Frainer

ART: -

Folha: 01/02

1	Revisão 01 - Mudança na Escada	07/2017	RCB
0	Emissão Inicial	06/2017	RCB
Revisão	Descrição	Data	Responsável

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAI
Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº 1655 - Bairro São Vicente - Itajai-SC - CREA/SC nº 050968-0

Estado de Santa Catarina
BOMBEIRO MILITAR DE SANTA CATARINA

Projeto: SPDA
Local: AMPLIAÇÃO DO 7º B.B.M EM ITAJAI
Av Sete de Setembro, 1878
Bairro Fazenda - Itajai

Conteúdo da folha: Plantas

Estatística: Área a construir: 870,90m²

7º Batalhão de Bombeiro Militar em Itajai / SC

Comandante do 7º B.B.M.

Projeto: Rafael Calistro Borba
Engenheiro Civil
CREA SC 093.243-9