


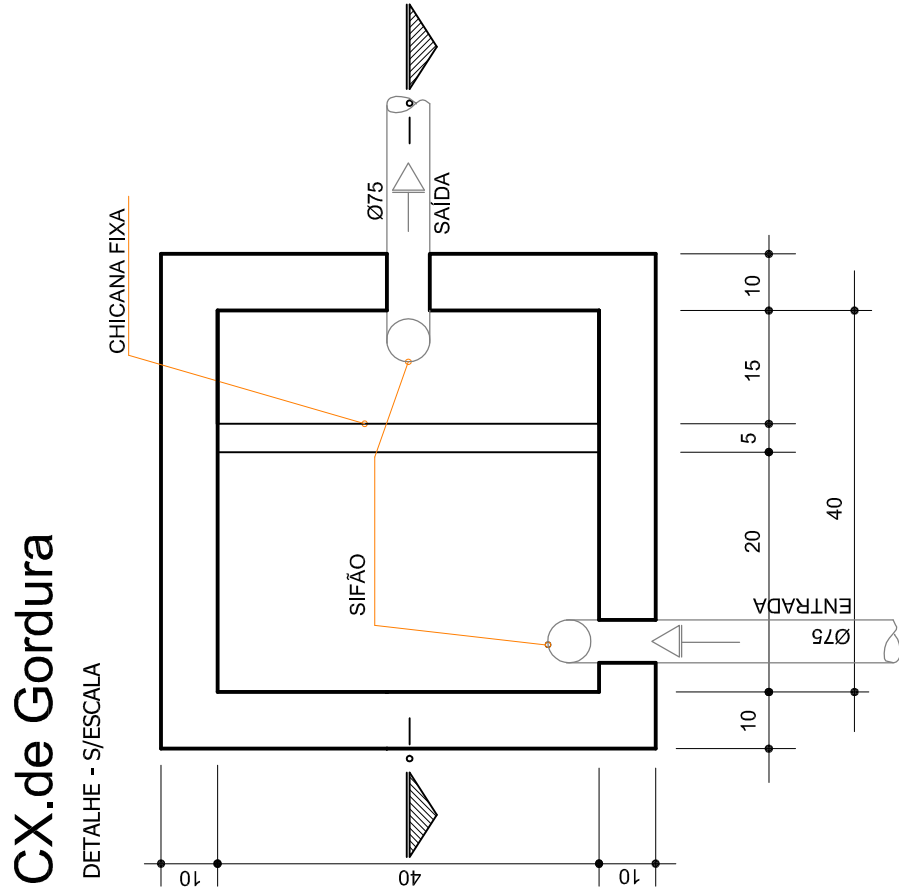


PLANTA BAIXA - TÉRREO


PLANTA BAIXA - COBERTURA

LEGENDA	
SÍMBOLOS	DESCRIÇÃO
	ESGOTO
	Tubulação para Esgoto
	Tubulação para pluvial
	Caixa de inspeção
CI	
CG	Caixa de gordura
CS	Caixa sifonada

AV. LUIZ GALLOTTI




Planta

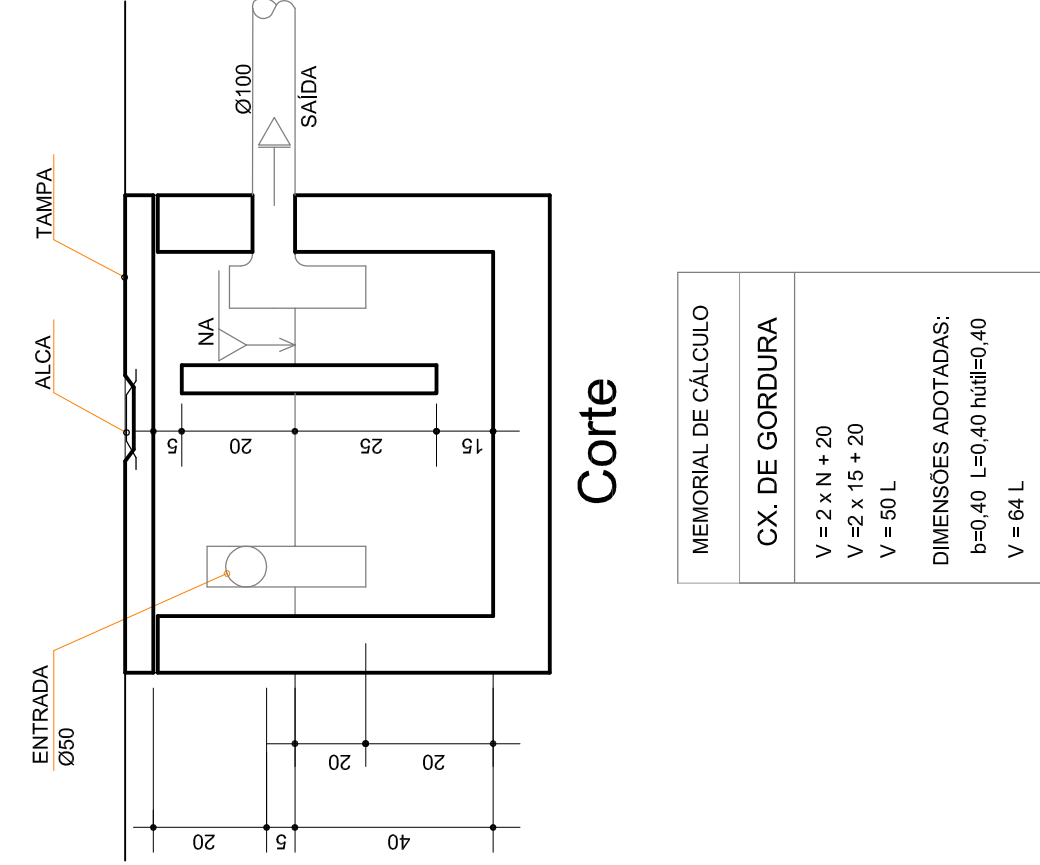


Corte

MEMORIAL DE CÁLCULO	
CX. DE GORDURA	
$V = 2 \times N + 20$	
$V = 2 \times 15 + 20$	
$V = 50 \text{ L}$	
DIMENSÕES ADOADAS:	
$b=0,40 \text{ L}=0,40 \text{ m} \times d=0,40$	
$V = 64 \text{ L}$	

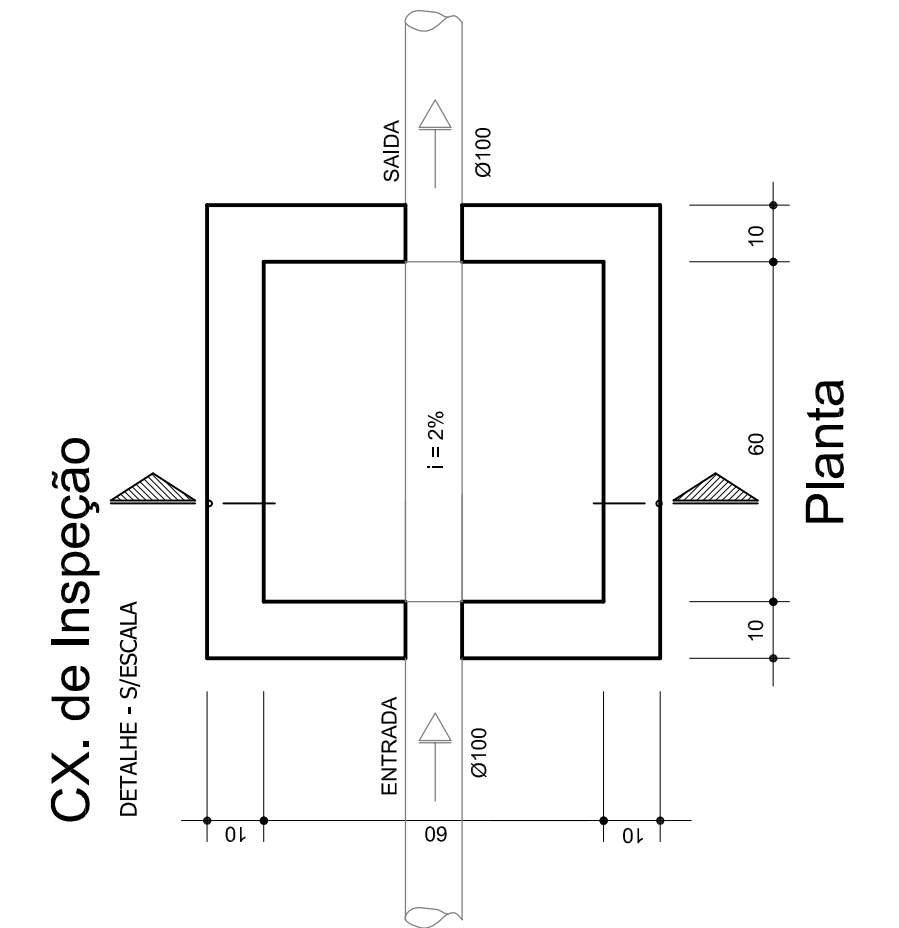

Planta

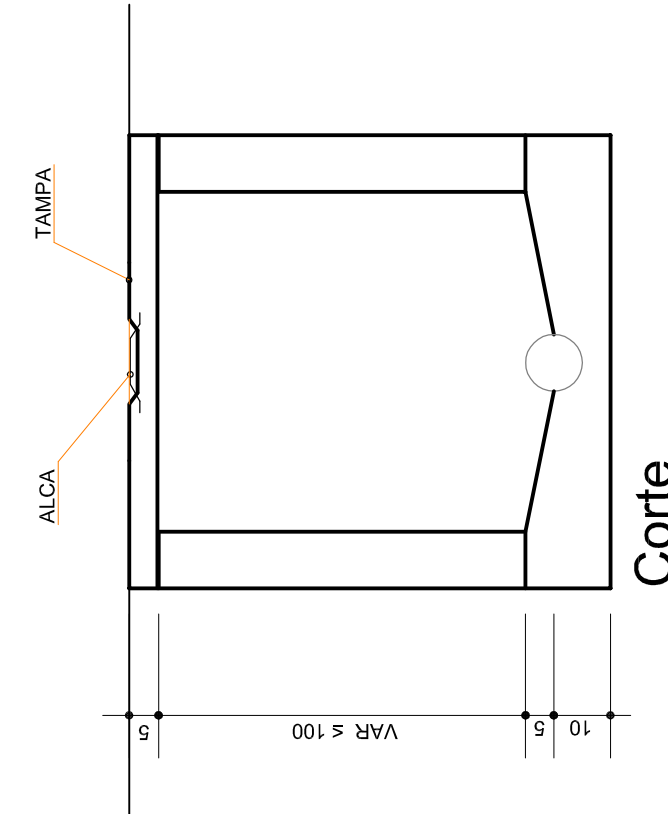

Corte

NOTAS:

- EFETUAR LIMPEZA NAS CAIXAS DE INSPEÇÃO (CI), A CADA 120 DIAS;
EFETUAR LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE GORDURA (CG), A CADA 90 DIAS;
HAVENDO DIFERENÇA ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECE A COTA

[illegible]